




1. TUBULAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM MEDIDAS EM MILÍMETROS.
2. $i \geq 1\%$ (INCLINAÇÃO MÍNIMA)
3. AS LIGAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS REGULAMENTOS E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS.
4. A CULONA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30CM O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES.

1 PLANTA BAIXA - REDE DE ESGOTO

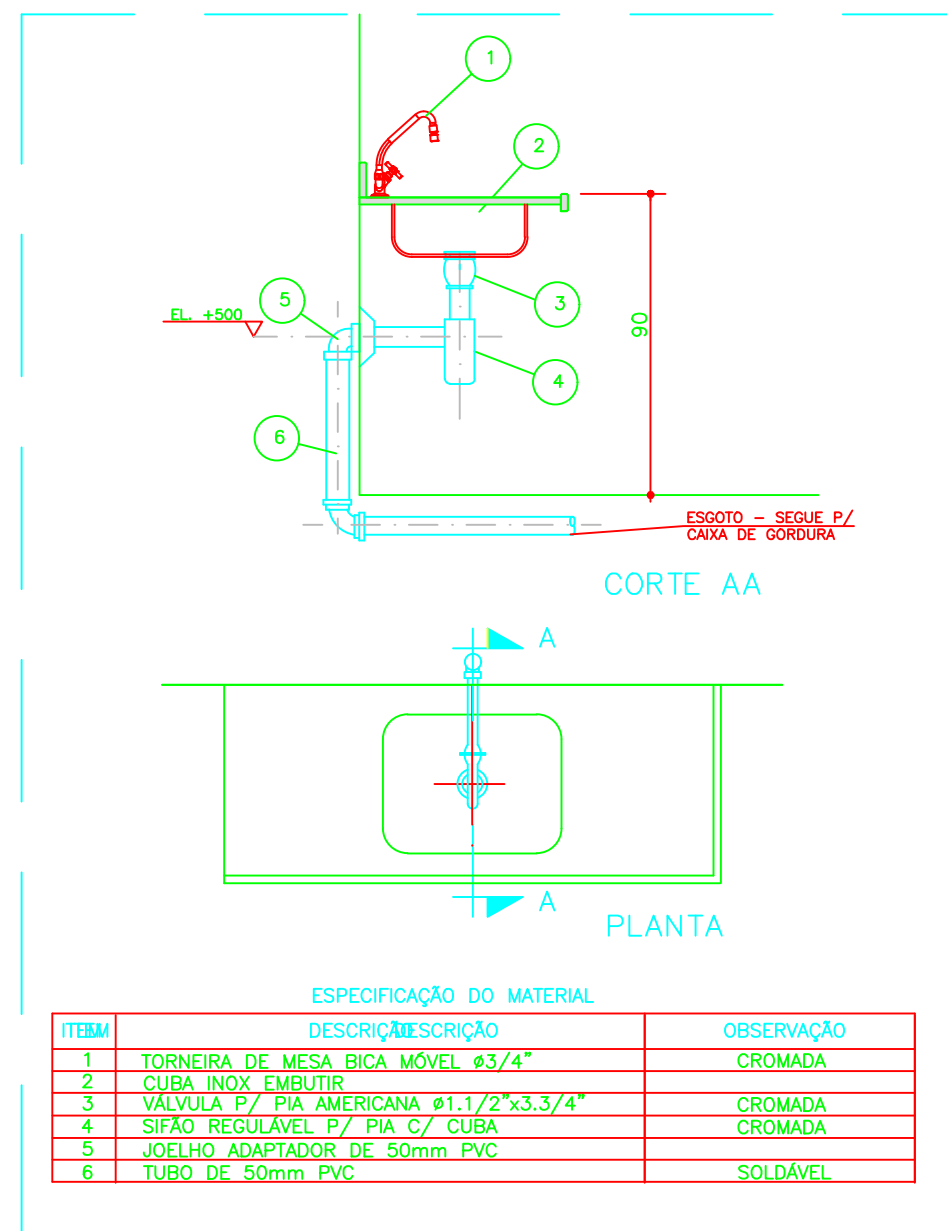

2 DETALHE - TANQUE SEM ESCALA

3 DETALHE - LAVATÓRIO SEM ESCALA

4 DETALHE - PIA DA COZINHA SEM ESCALA

PROJETO PADRÃO - FNDE

CAU/ CREA

ESCOLA 1 SALA DE AULA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educativa

REDE DE ESGOTO
PLANTA BAIXA
DETALHES

HEG

INDICADA